

ТАБЛИЦА НА НОВИТЕ ВОДОСТОЦИ - ВАРИАНТ №1

#	КМ:	Ø	КН	КР	К1	К3	К2	К4	В1	В2	$L_{тръба}$	$L_{кор.(ляво)}$	$L_{кор.(дясно}$
1	0+019	80	1651.522	1649.912	1651.442	1649.953	1651.602	1649.853	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
3	0+510	80	1671.638	1670.028	1671.558	1670.069	1671.718	1669.969	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
4	0+795	80	1681.247	1679.637	1681.167	1679.678	1681.327	1679.578	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
5	0+935	80	1683.900	1682.290	1683.820	1682.331	1684.000	1682.211	2.00	2.50	6.00	0.00	0.00
6	1+229	80	1691.881	1690.271	1691.801	1690.312	1691.961	1690.212	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
7	1+468	80	1701.348	1699.738	1701.268	1699.779	1701.428	1699.679	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
8	1+599	80	1705.064	1703.454	1704.984	1703.495	1705.144	1703.395	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
25	4+842	100	1532.246	1530.396	1532.140	1530.451	1532.326	1530.331	2.66	2.00	6.00	0.00	0.00
26	5+029	80	1522.281	1520.671	1522.201	1520.712	1522.361	1520.612	2.00	2.00	5.00	0.00	2.00
27	5+219	80	1513.228	1511.618	1513.148	1511.659	1513.308	1511.559	2.00	2.00	5.00	0.00	2.00
28	5+388	80	1505.512	1503.877	1505.415	1503.926	1505.592	1503.806	2.42	2.00	6.00	0.00	0.00
32	5+929	80	1487.196	1485.586	1487.116	1485.627	1487.276	1485.527	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
36	6+396	80	1481.210	1479.600	1481.130	1479.641	1481.290	1479.541	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
37	6+575	80	1479.436	1477.826	1479.356	1477.867	1479.516	1477.767	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
38	6+712	80	1477.650	1476.040	1477.570	1476.081	1477.730	1475.981	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
40	6+929	80	1491.846	1490.236	1491.766	1490.277	1491.946	1490.157	2.00	2.50	6.00	0.00	0.00
42	7+374	80	1522.747	1521.137	1522.667	1521.178	1522.827	1521.078	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
46	8+832	80	1544.507	1542.897	1544.427	1542.938	1544.587	1542.838	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00
49	9+504	80	1518.578	1516.968	1518.498	1517.009	1518.658	1516.909	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00


ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ø80(100) - ВАРИАНТ №1
НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ
М 1:50
ЛЯВО: КАЗАНЧЕ / ДЯСНО: УСПОРЕДНИ КРИЛА НА ПЪТЯ

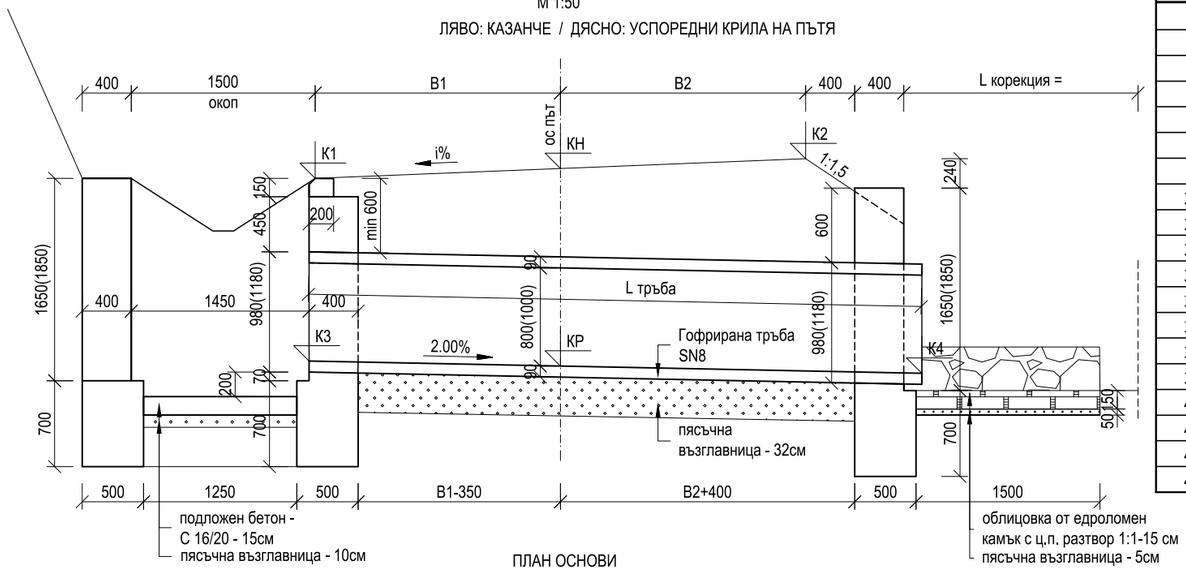


ПЛАН ОСНОВИ
М 1:50

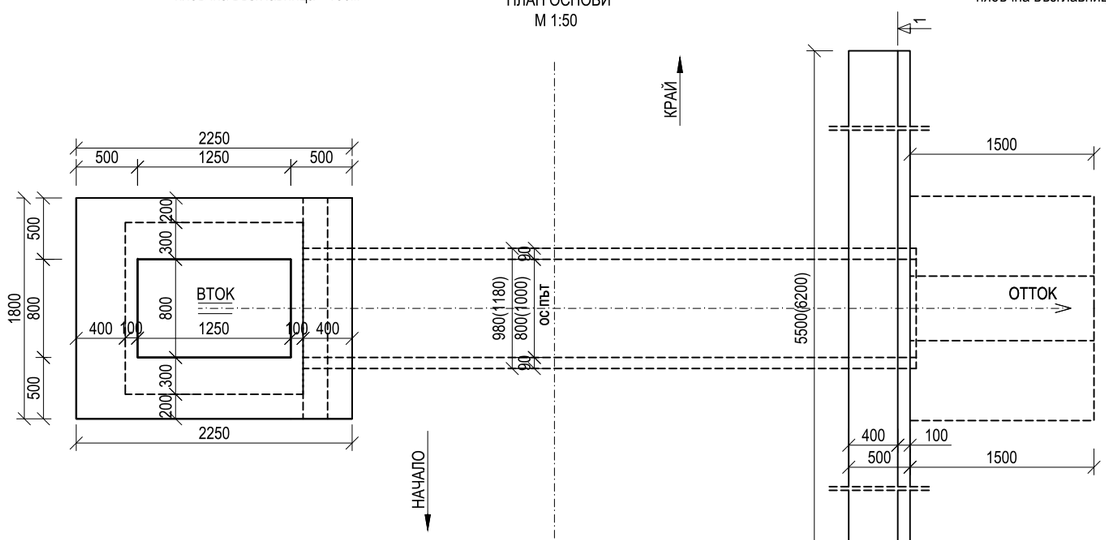

РАЗРЕЗ 1-1
М 1:50

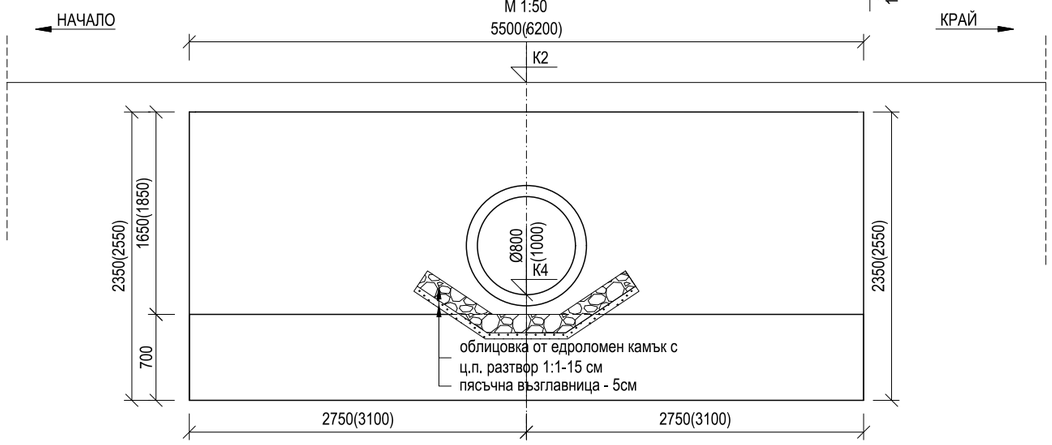

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
М 1:50

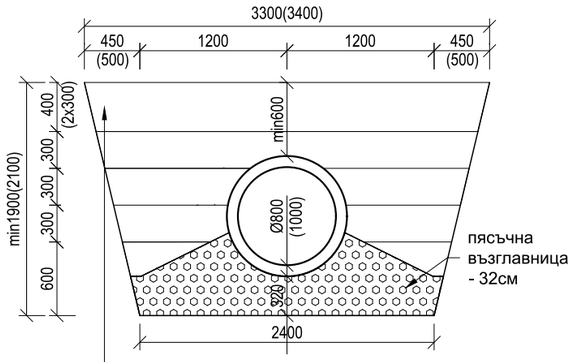

Засипка, уплътнена до коефициент на уплътняване Is=0,98 според стандартната проба на Проктор Да се изпълнява на пластове по 30 см В непосредствена близост до тръбата се допуска Is=0,95

Забележки:

1. Всички размери са в mm.
2. Всички ст.б. части под насип се обмазват двукратно с битум
3. Всички ст.б. елементи се изготвят със сулфатоустойчив цимент

Изпълнител:	Обединение "ГП" ДЗЗД		
Възложител:	ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ		
Обект :	Основен ремонт на горски автомобилен път „м. Кьошка - м. Балабанлий”, III-та степен, находящ се в териториалния обхват на ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „БОРОВО”		
Чертеж N KIBA-TD-TR-CU-01-00	Типов тръбен водосток Ø80(100) ВАРИАНТ №1		М 1:50
Фаза: ТП			Част: Пътна
Проектант:	инж. Иван Марков		2019